


Verbindungsleitungen zwischen Erdwärmesonden und Verteiler Grabenprofil

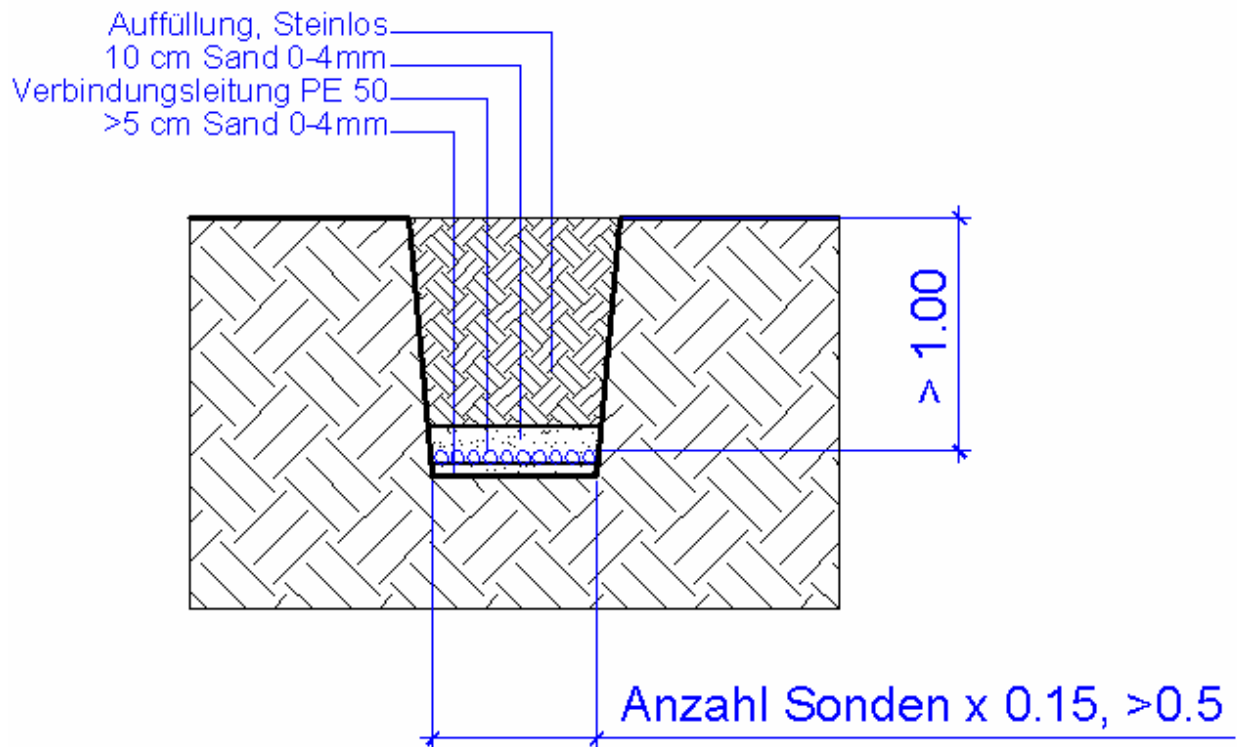

Merkmale:

Tiefe des Grabens am höchsten Punkt:	1.10m
Minimale Überdeckung fertig Terrain am höchsten Punkt:	1.00m
Sandbett am Boden, Sand 0-4mm	5cm
Eindeckung, Sand 0-4mm	10cm
Steigung der Verbindungsleitung zum Verteiler hin	mind. 1%, besser 2%
Grabenbreite am Fuss, pro Erdwärmesonde (je 2 Verbindungsleitungen):	15cm, jedoch
Grabenbreite mindestens	50cm